

STAROSTWO POWIATOWE
w WĘGROWIE

PRZECIWOPOŻAROWYCH
mgr inż. Karol Maleszyk, Nr upr. 272/93
Węgrów, 2010-09-20
(miejscowość, data)

Za zgodność projektu z wymogami
ochrony przeciwpożarowej
świadczam
bez uwag: z uwagami:

Zaopiniowano pod względem zgodności z przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz wymogami ergonomii:
1) bez zastrzeżeń
2) z zastrzeżeniami wymienionymi w załączonej opinii
mgr inż. Karol Maleszyk
Pracownia ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Nr upr. GJP 345/99 w grupach 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
zam. 08-103 Siedlce, Nowe Miasto, ul. Świerkowa 24
tel. 671-54-53
2010-09-20


ZMIANA TEKSTU; *


PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORCA PKP W ŁOCHOWIE

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. 08-110 SIEDLCE, ul. WYSZYŃSKIEGO 18			
Inwestor: URZĄD GMINY ŁOCHÓW ŁOCHÓW ALEJA POKOJU 75		Branża: SANITARNA	
Obiekt: REMONT BUDYNKU DWORCA PKP W ŁOCHOWIE *		Stadium: P.B.	
Treść: Kotłownia		Skala: 1 : 25	
Autor opracowania: mgr inż. Roman Furmaniak GP. 7342/75/80/91		Data:	
		Numer rysunku: 1	
		Kierownik pracowni: mgr inż. Jerzy Gadomski	

Budowa instalacji

Legenda

BF	Układ zdalnej obsługi (BFM lub BFF)
FA	Czujnik temperatury zewnętrznej
FB	Czujnik temperatury wody użytkowej
FK	Czujnik temperatury wody w kotle
HK	Obwód grzewczy
PH	Pompa obiegowa obwodu grzewczego
PS	Pompa uzupełniająca wodę w zasobniku
PZ	Pompa cyrkulacyjna
THV	Termostatyczne zawory grzejników
	Kłapowy zawór zwrotny

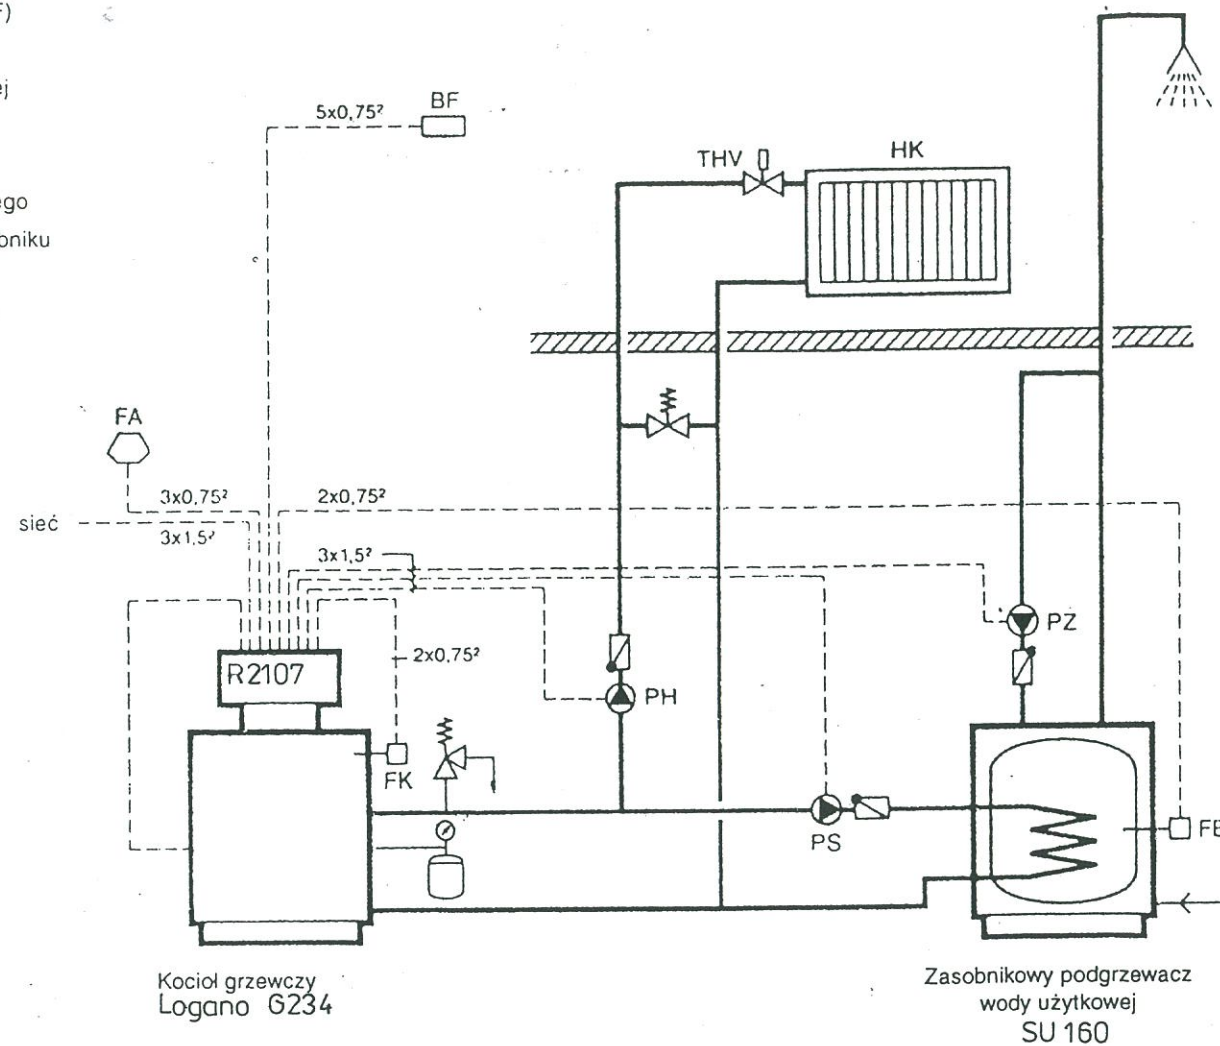

STAROSTWO POWIATOWE
w WĘBOROWIE

ZMIANA TEKSTU; *

PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORCA PKP W ŁOCHOWIE

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. 08-110 SIEDLCE, ul. WYSZYŃSKIEGO 18			
Inwestor: URZĄD GMINY ŁOCHÓW ŁOCHÓW ALEJA POKOJU 75			Branża: SANITARNA
Obiekt: REMONT BUDYNKU DWORCA PKP *			Stadium: P.B.
W ŁOCHOWIE			Skala: bez skali
Treść: Schemat instalacji kotłowni			Data:
Autor opracowania:	mgr inż. Roman Furmaniak GP. 7342/75/80/91	<i>mgr inż. Roman Furmaniak</i> upr. nr GP 7342/75/80/91	Numer rysunku: 2
			Kierownik pracowni: mgr inż. Jerzy Gadomski