



Sposób wykończenia wpustu ulicznego
wymiary w [cm] - wariant I

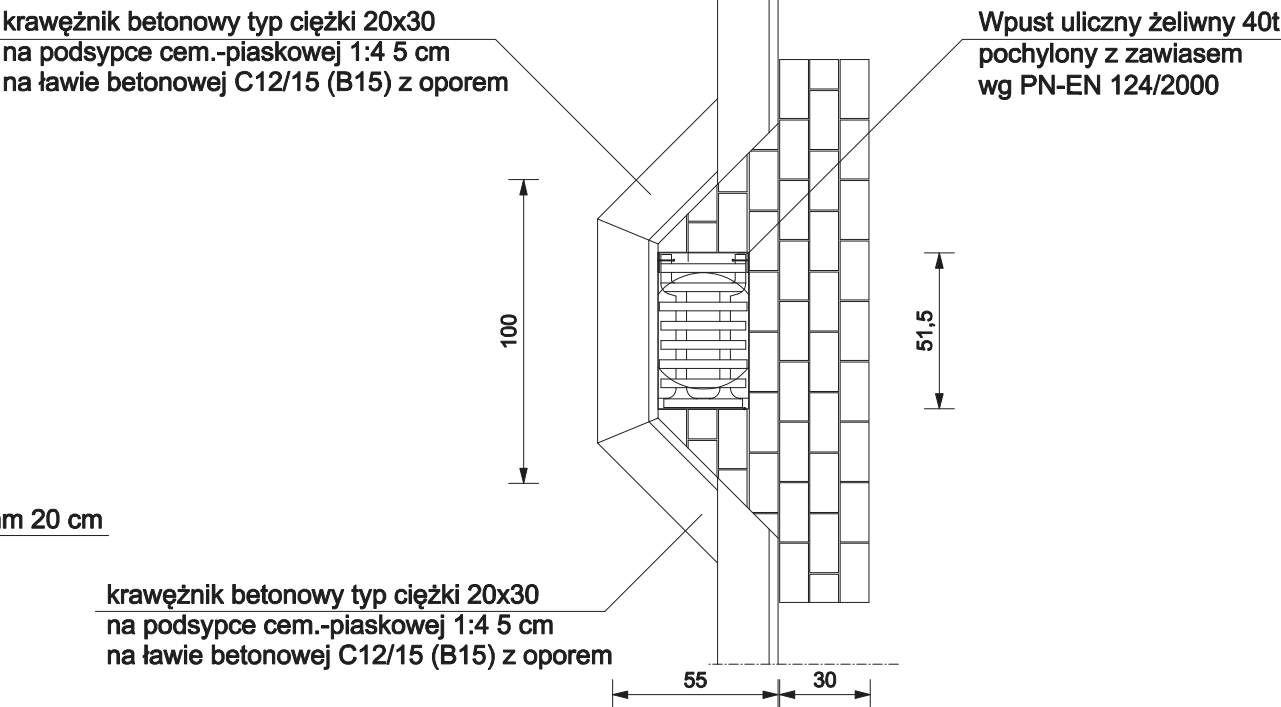

UWAGA !

1. Wysokość studzienek ściekowych należy dostosować wg rzędnych podanych na rysunkach planu i przekrojach podłużnych.
2. Rzędne wlotów i wylotów przykanalików z rur PVC-u 200 mm wg rzędnych na rysunkach planu i przekrojach podłużnych.
3. Podsyпки, obсыпки oraz zasypki przykanalików należy wyknać na szerokości wykopu.

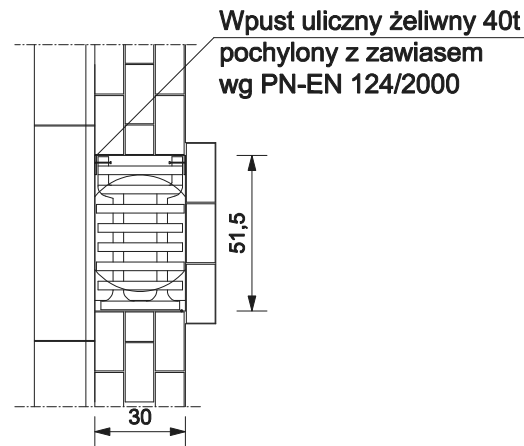

<h1>"JULTREX"</h1>			
inż. Adam Rosiński 05-240 Tłuszcz ul. Długa 61			
KONTRAKT		Projekt przebudowy ulic na Osiedlu "Węgrowska" w Łochowie gmina Łochów, powiat węgrowski	
Temat rys.		Schemat studzienki ściekowej C35/45 500 mm Sposób wykończenia wpustów ulicznych	
		Skala 1:25 Data: 04.2015 Nr Rys. 7.3 Str. 61	
Projektant: <small>(zawieszka)</small>	mgr inż. Ewa Rudnicka	MAZ/0468/POOS/05	
Sprawdzający: <small>(zawieszka)</small>	mgr inż. Andrzej Makiela	St-617/87	
Opracowujący: <small>(zawieszka)</small>	inż. Adam Rosiński	nd	
Opracowujący: <small>(zawieszka)</small>	mgr inż. Patryk Wołoszka	nd	