


KD - ŁĄCZNIK

KD - WĘGROWSKA



Rzędna terenu	102.12	100.45
Rzędna dna / osadnika	100.75	100.41
Zagłębienie osadnika	1.67	1.54
Przekrycie rur	0.70	0.51
Spadek, średnica / długość, materiał	$i=0.10\%$ , $\varnothing 600\text{mm}$ $L=40.21\text{m}$ , PP - SN12	
Odległość	0.98	43.06
Długość odcinka	40.99	

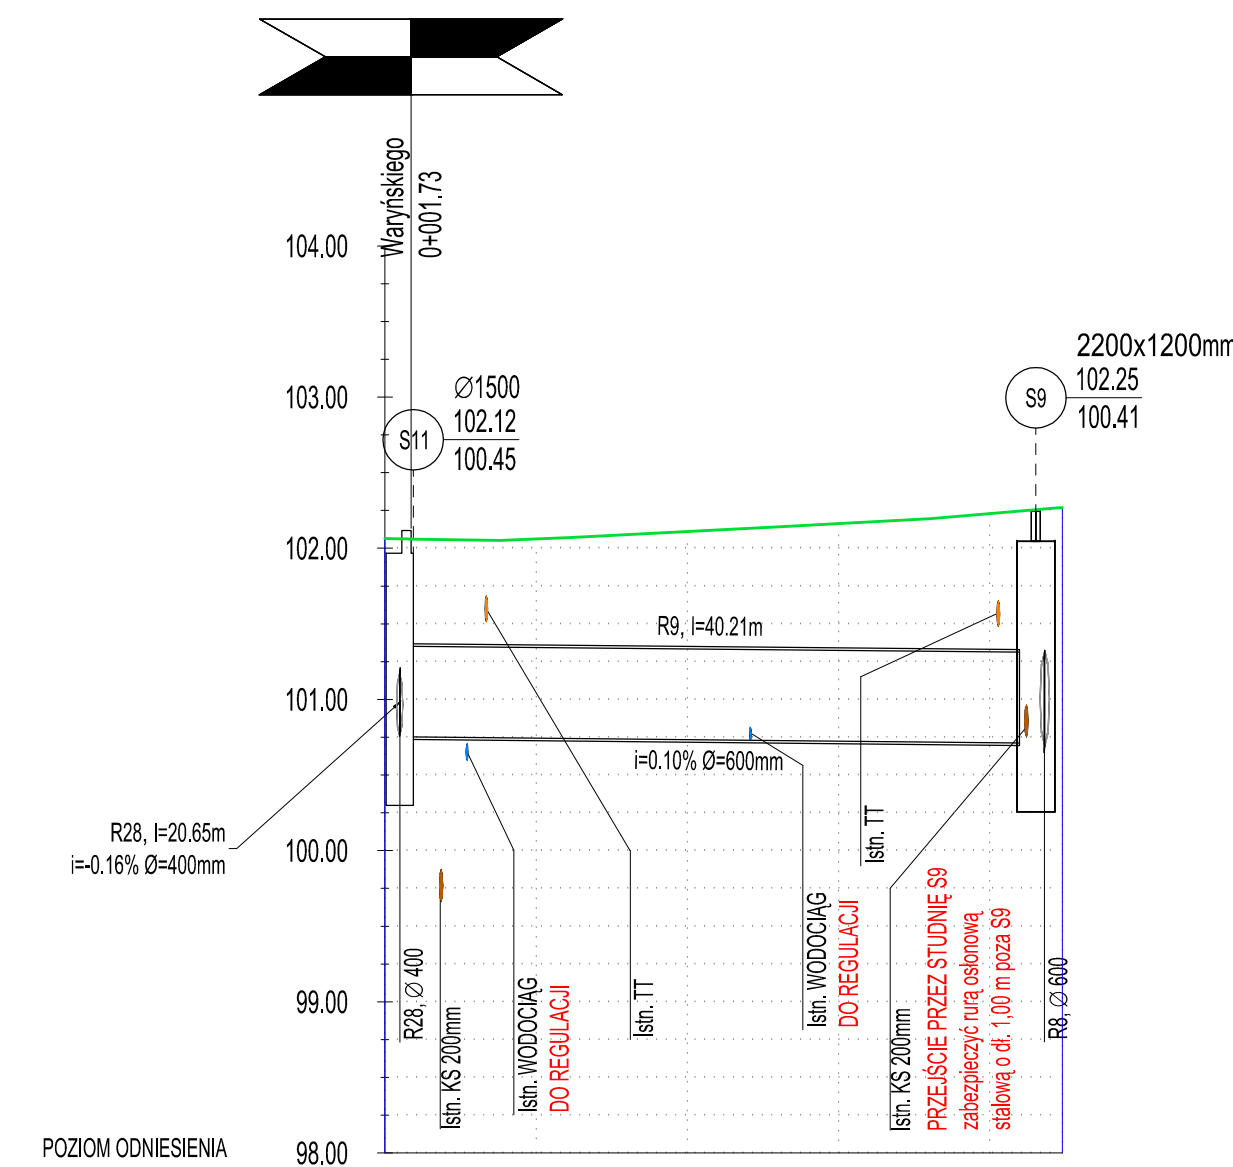

Rzędna terenu	102.40	102.25	102.65	102.70	102.85	102.74	100.50	100.49	102.94	102.94	102.95	100.44	100.38	102.99
Rzędna dna / osadnika	101.04	100.41	100.71	100.67	100.62	100.58	100.54	100.54	100.50	99.59	98.44	100.13	100.43	100.38
Zagłębienie osadnika	1.36	1.54	2.28	2.39	2.57	2.57	2.50	2.50	4.51	4.60	2.87	2.87	2.86	2.86
Przekrycie rur	0.95	1.04	0.94	1.37	1.47	1.52	1.35	1.35	1.99	1.99	2.00	1.99	1.99	1.99
Spadek, średnica / długość, materiał	$i=0.80\%$ , $\varnothing 400\text{mm}$ $L=31.34\text{m}$ , PP - SN8		$i=0.10\%$ , $\varnothing 600\text{mm}$ $L=41.57\text{m}$ , PP - SN8		$i=0.10\%$ , $\varnothing 600\text{mm}$ $L=50.93\text{m}$ , PP - SN8		$i=0.10\%$ , $\varnothing 600\text{mm}$ $L=38.40\text{m}$ , PP - SN8		$i=0.07\%$ , $\varnothing 800\text{mm}$ $L=54.19\text{m}$ , PP - SN8		$i=0.07\%$ , $\varnothing 800\text{mm}$ $L=54.06\text{m}$ , PP - SN8		$i=0.07\%$ , $\varnothing 600\text{mm}$ $L=65.71\text{m}$ , PP - SN8	
Odległość	0.96	32.57	75.62	123.06	168.19	224.43	224.43	224.43	261.48	261.53	261.29	261.29	355.51	355.51
Długość odcinka	31.48	42.27	52.43	40.16	56.19	56.06	4.05	4.77	67.21					

<b>"JULTREX"</b> inż. Adam Rosiński 05-240 Tłuszcz ul. Długa 61			
Kontrakt	Projekt przebudowy ulic na Osiedlu "Węgrowska" w Łochowie gmina Łochów, powiat węgrowski		
Temat rys.	Przekrój podłużny KD - łącznik od ul. Waryńskiego, KD - ul. Węgrowska		Skala 1:50/500
			Data: 04.2015 Nr Rys. 4.12 / Str. 42
Projektant: (branża drogowy)	mgr inż. Piotr Gołoś	MAZ/0416/POOD/13	
Sprawdzający: (branża drogowy)	mgr inż. Michał Michniewicz	PDK/0120/POOD/08	
Projektant: (branża sanitarna)	mgr inż. Ewa Rudnicka	MAZ/0468/POOS/05	
Sprawdzający: (branża sanitarna)	mgr inż. Andrzej Makiela	St-617/87	
Opracowujący: (branża drogowy)	inż. Adam Rosiński	nd	
Opracowujący: (branża sanitarna)	mgr inż. Patryk Wołoszka	nd	