


Schemat studni 1200 mm
z kręgów betonowych C35/45 łączonych na uszczelkę
z przykanalikami PVC-u 200 mm oraz kółcem drenażowym PE 150 mm

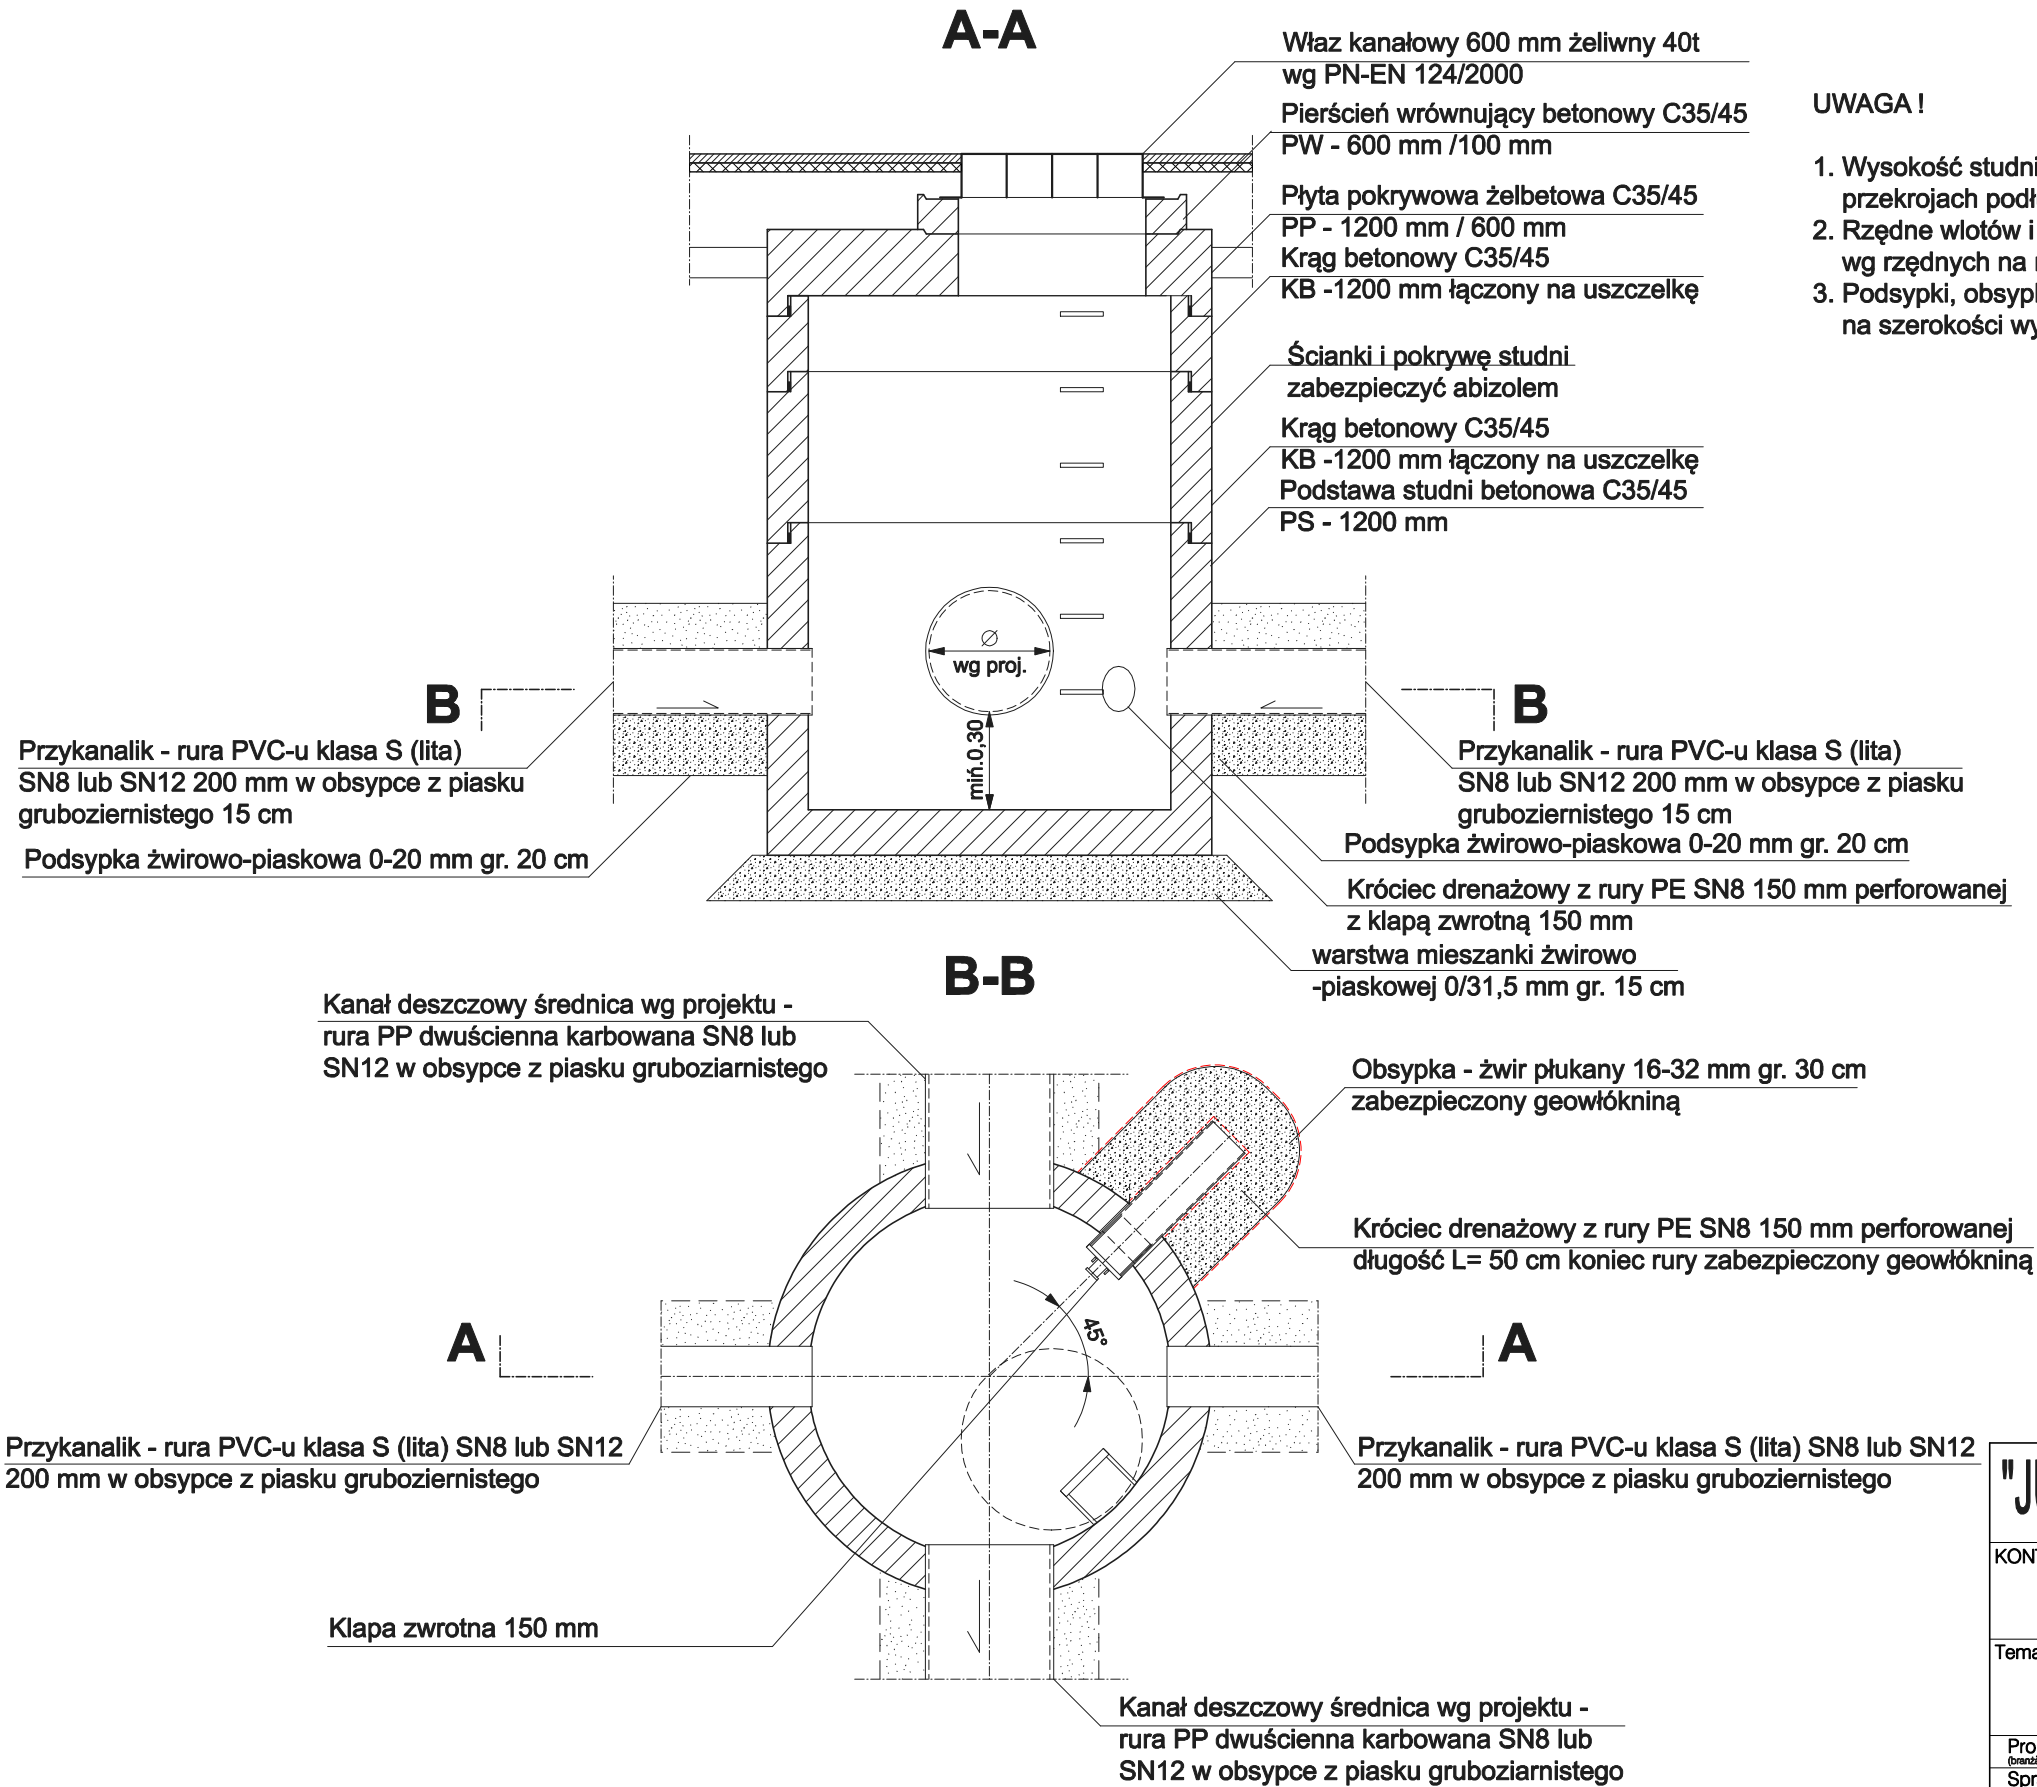

UWAGA !

1. Wysokość studni należy dostosować wg rzędnych podanych na rysunkach planu i przekrojach podłużnych.
2. Rzędne wlotów i wylotów kanałów deszczowych, przykanalików z rur PVC-u 200 mm wg rzędnych na rysunkach planu i przekrojach podłużnych.
3. Podsypki, obsypki oraz zasypki kanałów i przykanalików należy wykonać na szerokości wykopu.

"JULTREX" inż. Adam Rosiński
05-240 Tłuszcz ul. Długa 61

KONTRAKT	Projekt przebudowy ulic na Osiedlu "Węgrowka" w Łochowie gmina Łochów, powiat węgrowski			
Temat rys.	Schemat studni betonowej C35/45 1200 mm z przykanalikami z rur PVC-u 200 mm oraz króćcem drenażowym PE 150 mm		Skala 1:25	
			Data: 04.2015	
			Nr Rys. 7.1	Str. 59
Projektant: <small>(inny niż autor)</small>	mgr inż. Ewa Rudnicka	MAZ/0468/POOS/05		
Sprawdzający: <small>(inny niż autor)</small>	mgr inż. Andrzej Makiela	St-617/87		
Opracowujący: <small>(inny niż autor)</small>	inż. Adam Rosiński	nd		
Opracowujący: <small>(inny niż autor)</small>	mgr inż. Patryk Wołoszka	nd		