


PROFILE PODŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH





- 21 -

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH	
Obiekt: Kanalizacja sanitarna w m. Łopianka	
Zadanie: Kanalizacja sanitarna z podłączeniami Łopianka dr 42, gm. Łochów	
Projektował: Krzysztof Kruk Upr.GT.4224/14/13/81	Skala 1:100/500
Opracował: Paweł Kruk	Nr rys. 4

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY 95.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	105.60	105.60	106.00	106.00
RZĘDNA DNA KANAŁU	102.89 104.14 104.20		104.72	104.80
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.71 1.46		1.28	1.20
PODSYPKA	0.15		0.15	0.15
SPADKI, DŁUGOŚCI	20‰ 33.0m			
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PVC-U SN4 Dn160 L=33.0m			
ODLEGŁOŚCI	0.0 3.0	29.0	29.0	33.0
HEKTOMETRY	S-2	R-1	R-2	

PRO-EKO Art. Profil Generator 5.0

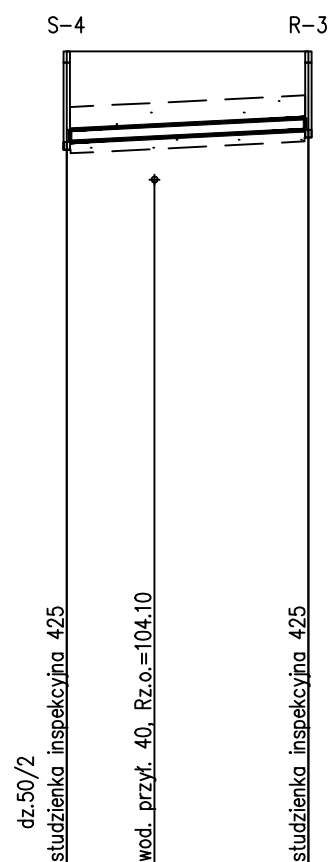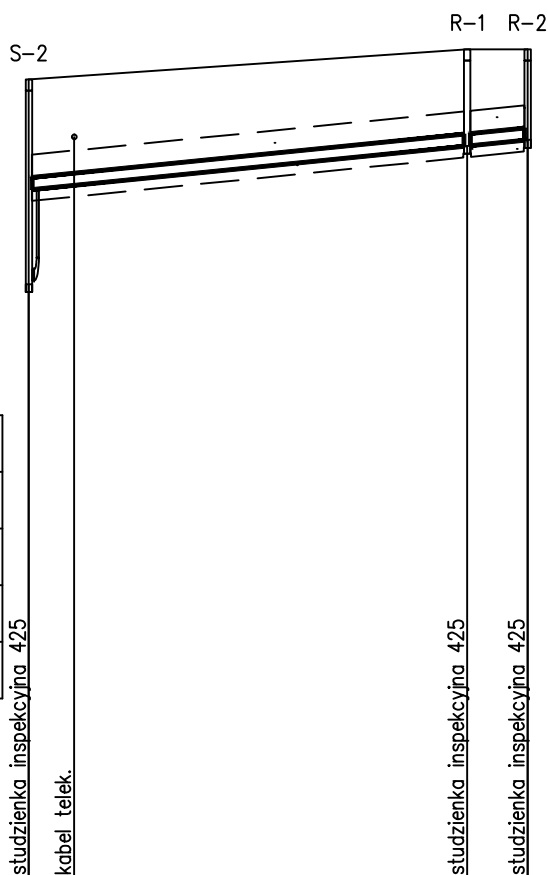

dz.50/2

dz.50/2