


PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU

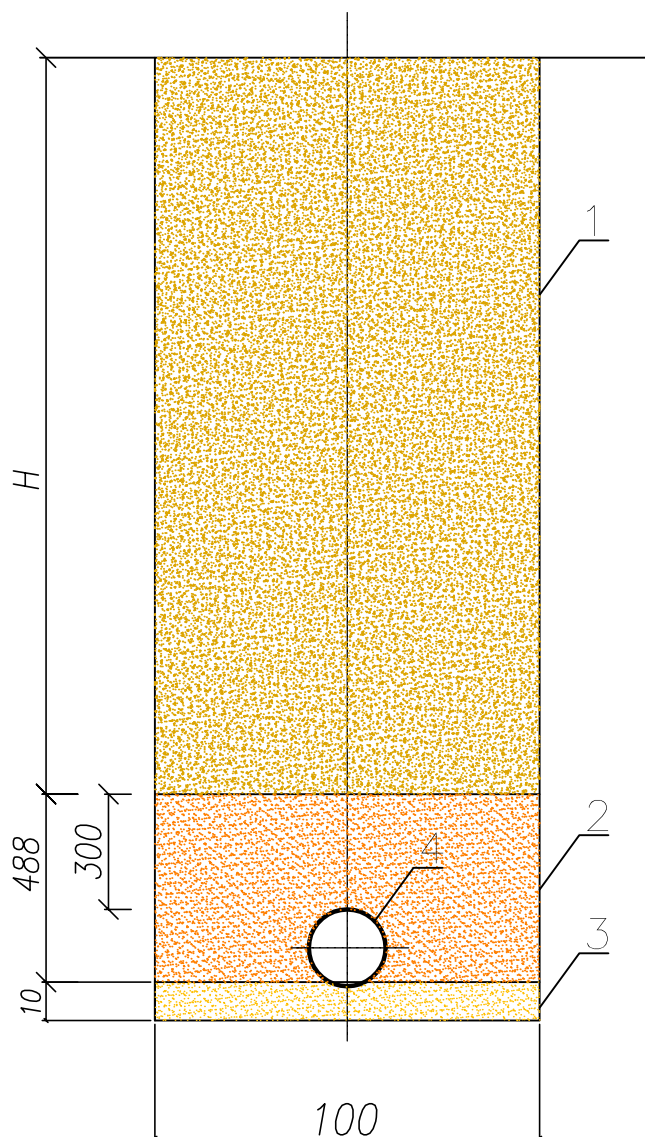

OZNACZENIA:

1. ZASYPKA WYKOPU - PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI GRUBOŚCI DO 30cm, DO WSKAŹNIKA 1,00 PROCTORA
2. OBSYPKA RURY - PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI GRUBOŚCI DO 30cm, DO WSKAŹNIKA 0,97 PROCTORA.
3. PODSYPKA - PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY ZAGĘSZCZONY DO WSKAŹNIKA 0,98 PROCTORA.
4. RURA KANALIZACYJNA D200mm PVC SN8.

Pracownia Projektowa "DMS" Marcin Sienicki ul. Stanisława Rutkowskiego 12 08-110 Siedlce		
Temat: SIEĆ WODOCIĄGOWA I SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI I PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW		
Inwestor: Gmina Łochów 07-130 Łochów, Al. Pokoju 75		
Rysunek:	PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP - TEREN NIEUTWARDZONY	
Projektant:	mgr inż. Marcin Sienicki upr. proj.: nr ew. MAZ/0220/PWOS/08	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Roliński upr. proj.: nr ew. GPB.7342/13/98	Podpis:
Data:	Skala:	Nr rysunku:
06.2013r.	b.s.	12