


PRZEKRACZANIE PRZESZKÓD TERENOWYCH

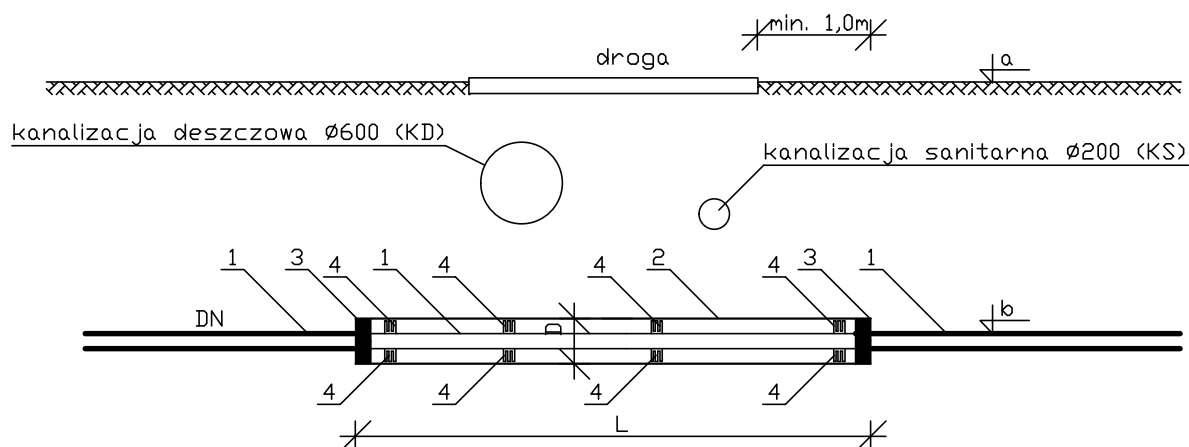

Oznaczenie i zestawienie materiałów

Oznaczenie	Nazwa elementu	Materiał	Nr normy lub katalogu	Jednostka	D [mm]					
					110x6,6	160x9,5	225x13,4	280x16,8	400x23,7	450x26,9
					DN [mm]					
					25 - 50	80	100	150	200	250
1	Rura przewodowa	PE	PN-EN 12201	m	długość przewodu wg tabeli					
2	Rura osłonowa	stal	PN-62/H-74220	m	długość przewodu wg tabeli					
3	Manszeta	EPDM		szt.	2	2	2	2	2	2
4	Płozy ślizgowe	PP		kpl	1	1	1	1	1	1

Rzędne posadowienia i wymiary przewodów wg tabeli

Lokalizacja	Nr rys.	Rzędne				Wymiary			Metoda wykonania
		a	b	rz. d. KS	rz.d. KD	DN	D	L	
		m n.p.m.	m n.p.m.	m n.p.m.	m n.p.m.	mm	mm	m	
2 - 3	2	101,90	99,75	100,05	100,05	100	219x6,7	8	wykop
2 - 4	2	101,45	99,65	-	99,97	100	219x6,7	9	wykop
4 - 5	2	101,15	99,35	98,51	99,85	100	219x6,7	10	wykop
6 - 7	2	100,65	98,85	98,26	99,61	100	219x6,7	11	przecisk
6 - 10	3	100,40	98,60	98,06	-	100	219x6,7	10	wykop
10 - 12	3	101,20	99,40	97,75	-	100	219x6,7	10	wykop
przyłącze 4	2	101,85	99,68	-	99,98	40	114x6,4	6	wykop
przyłącze 7	2	101,45	99,70	99,33	99,93	40	114x6,4	9	wykop
przyłącze 8	2	101,40	99,54	99,06	99,84	40	114x6,4	9	wykop
przyłącze 9	2	101,30	99,52	98,87	99,82	40	114x6,4	9	wykop

- 21 -

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH		
Krzysztof Kruk		
07-100 Węgrów ul. Gdańska 21		
Zadanie: Sieć wodociągowa		
Łochów ul. Sienkiewicza, Chopina, Sęczyka		
Nazwa rys.:		
Przekraczanie przeszkód terenowych		
Projektant: Krzysztof Kruk		
Upr.GT.4224/14/13/81		
Opracował: Paweł Kruk		
Data 1.2016	Skala -	Nr rys. 5