


Schemat studni 1400 mm  
z kręgów betonowych C35/45 łączonych na uszczelkę  
z króćcem drenażowym PE 150 mm

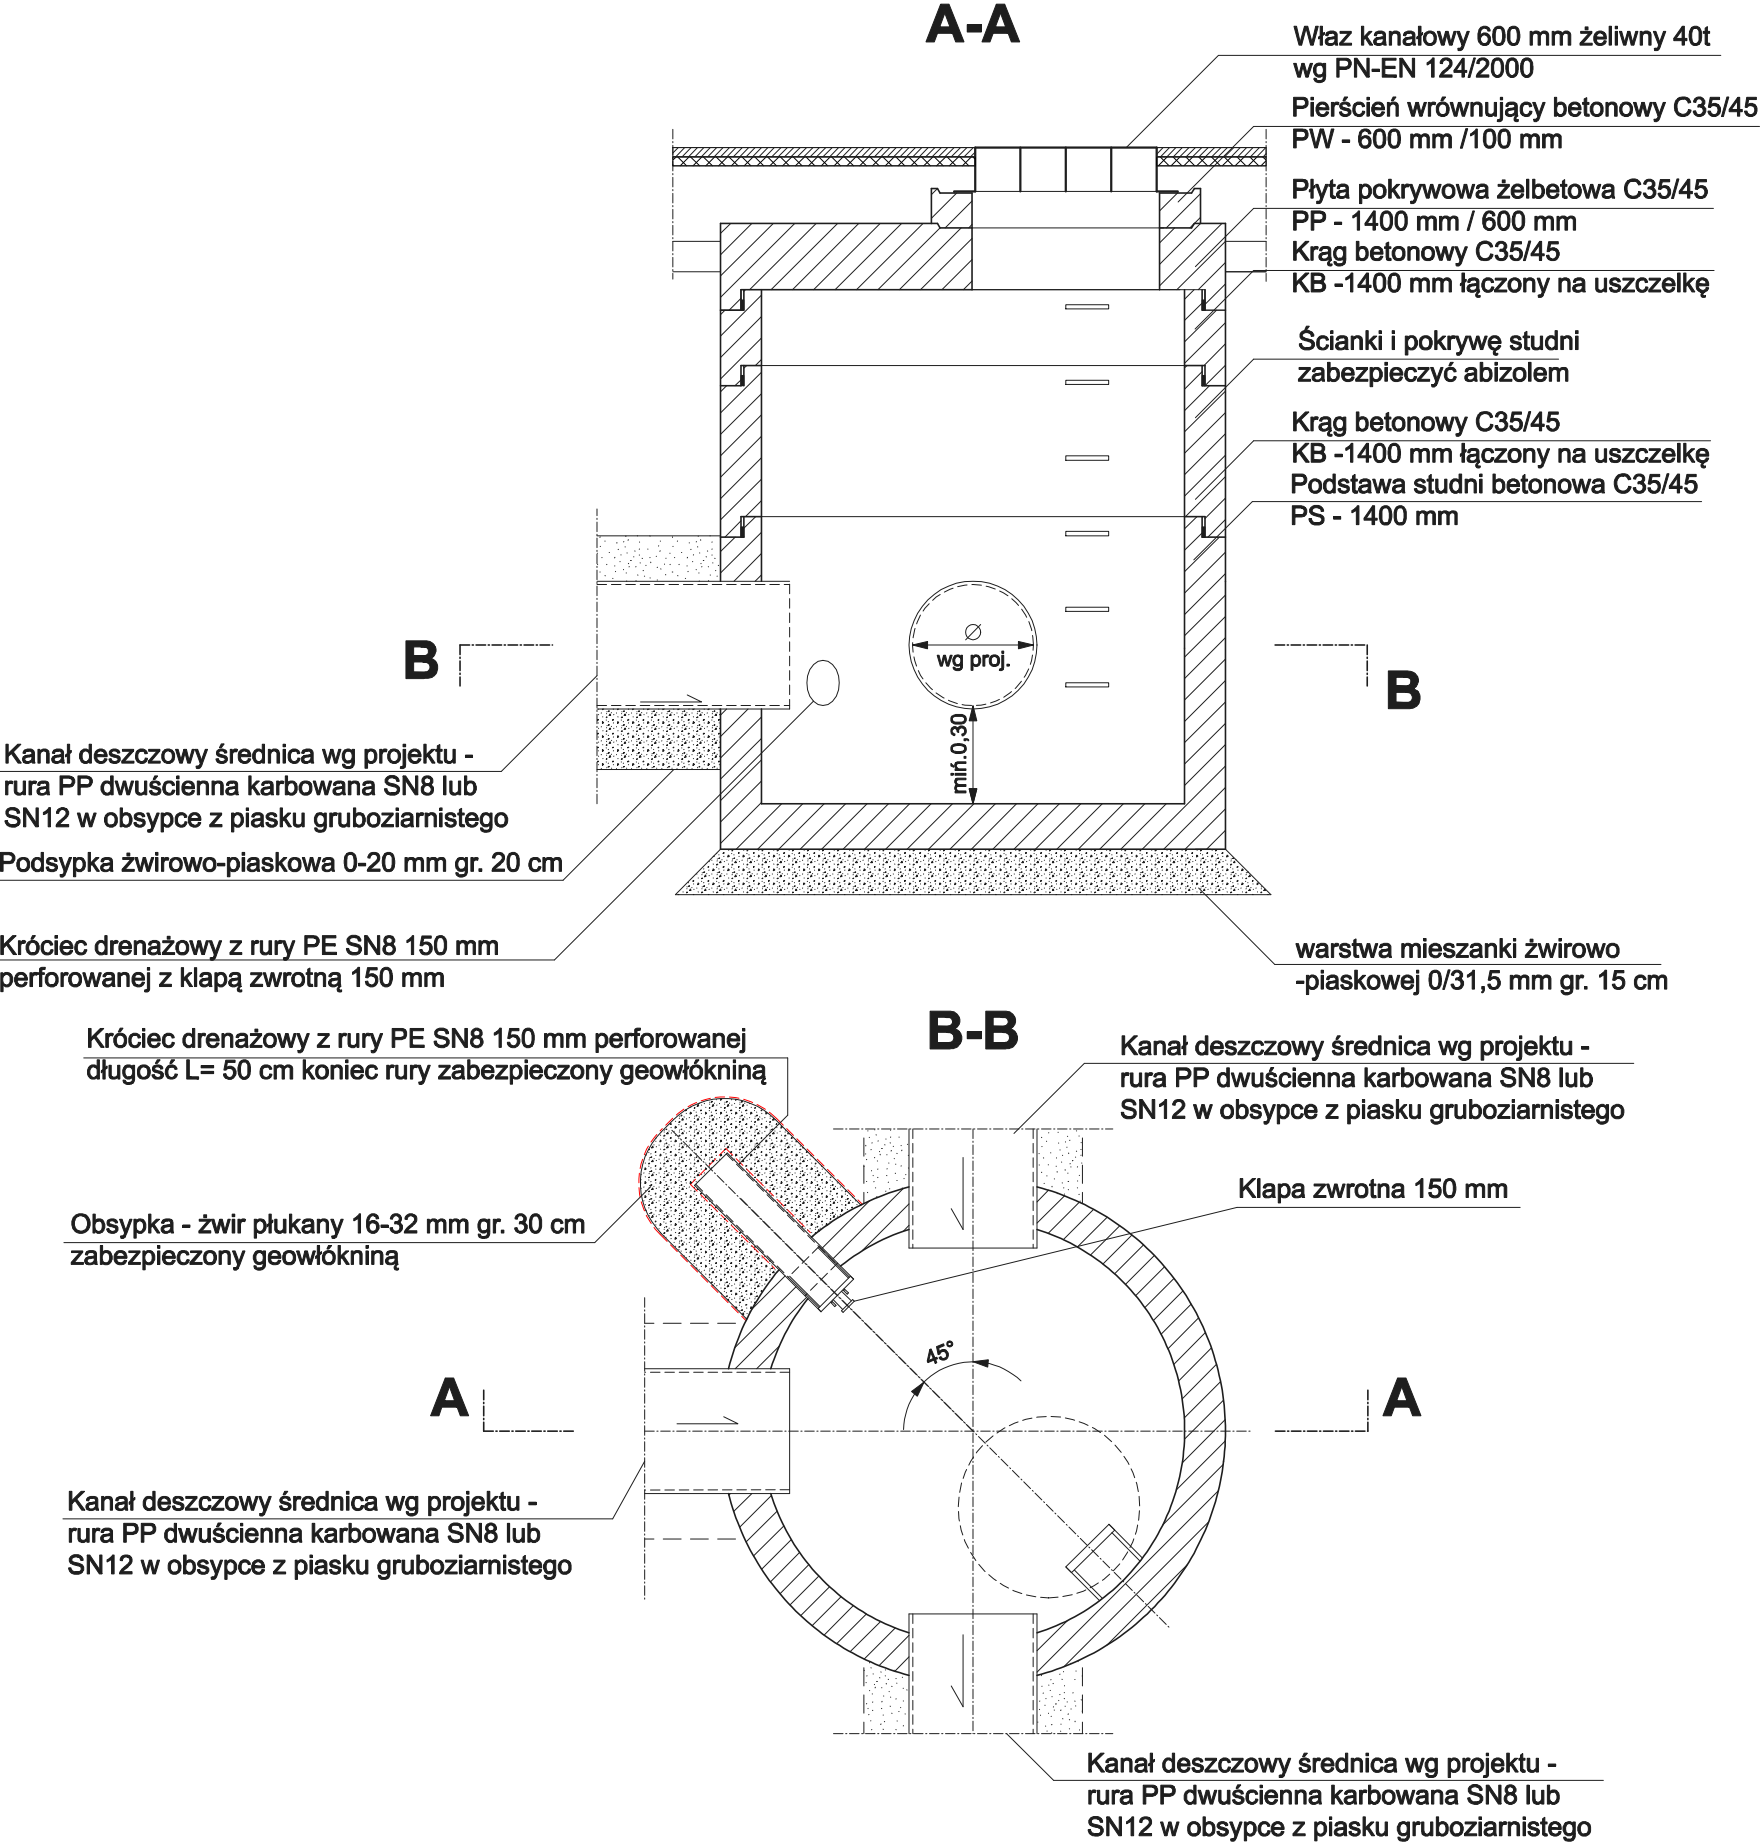

UWAGA !

1. Wysokość studni należy dostosować wg rzędnych podanych na rysunkach planu i przekrojach podłużnych.
2. Rzędne wlotów i wylotów kanałów deszczowych oraz kolektora wg rzędnych na rysunkach planu i przekrojach podłużnych.
3. Podsypki, obsypki oraz zasypki kanałów i kolektora należy wykonać na szerokości wykopu.
4. Studnie połączeniowe 1200 mm i 1500 mm oraz przelotowe 1500 mm i 2000 mm na kolektorze wzdłuż ulicy Węgrowskiej wykonać analogicznie.

<b>"JULTREX"</b> inż. Adam Rosiński 05-240 Tłuszcz ul. Długa 61			
KONTRAKT	Projekt przebudowy ulic na Osiedlu "Węgrowska" w Łochowie gmina Łochów, powiat węgrowski		
Temat rys.	Schemat studni betonowej C35/45 1400 mm z króćcem drenażowym PE 150 mm		Skala 1:25
			Data: 04.2015
		Nr Rys. 7.2	Str. 60
Projektant: <small>(orienta. sanitarna)</small>	mgr inż. Ewa Rudnicka	MAZ/0468/POOS/05	
Sprawdzający: <small>(orienta. sanitarna)</small>	mgr inż. Andrzej Makiela	St-617/87	
Opracowujący: <small>(orienta. sanitarna)</small>	inż. Adam Rosiński	nd	
Opracowujący: <small>(orienta. sanitarna)</small>	mgr inż. Patryk Wołoszka	nd	